

Вих. №445/112418 від "24" червня 2024р.

Запрошення до участі у тендері

Тендерний комітет ТОВ "БІ ТІ СОЛЮШИНС" за дорученням АТ "КЗРК", оголошує тендер з трансформаторного високовольтного вводу у 3 кв. 2024р.

Умови та порядок участі у тендері наведені нижче.

Предмет тендеру				
№ п/п	Найменування продукції	Креслення, ТУ, ДСТУ, технічні вимоги та параметри	Од. вим.	Кількість
1	Трансформаторний високовольтний ввід ВСТА-10/2000 УХЛ1 в комплекті з затискачем АШМ-42 / або аналог згідно креслення.	Найменування трансформатору місця встановлення: ТРДН 32000/150 Високовольтний ввід трансформаторний розбірний в комплекті з затискачем типу АШМ-42, клас напруги - 10 кВ, Іном=2000А. Діаметр струмопровідного стержня - 42 мм крок різьби «2» та загальною довжиною мідної шпильки 270мм. Комплект згідно креслення.	шт.	6

Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати наступні документи:

- Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію;
 - умови оплати і постачання;
 - термін постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника запропонованої до постачання продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик попередньо узгоджених із Замовником.
- Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фін. звіт СПД - платника єд. податку.
- Повноваження на постачання продукції (сертифікат дилера/дилерське свідоцтво / договір із виробником або інший документ, що підтверджує взаємовідносини з виробником, із зазначенням терміну видачі та строку дії).
- Технічна інформація — креслення із комплектацією і технічними характеристиками запропонованого трансформаторного вводу.

Термін надання комерційних пропозицій - до 12:00 годин "28" червня 2024 р.

Тендерну документацію необхідно надіслати на електронну скриньку: oleksandr.korneev@btsol.com.ua

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: до 31.07.2024р.

Термін постачання: протягом 3 кварталу 2024р. за графіком узгодженим із Замовником.

Переважні умови оплати: за фактом постачання, з відтермінування платежу 10 календарних днів;

Умова постачання: DDP, м.Кривий Ріг, склад АТ «КЗРК».

Продукція та комплектуючі - нові, не раніше 2023-2024р. випуску;

Технічні характеристики запропонованої продукції повинні відповідати зазначеним у запрошенні;

Гарантійний термін складає не менше за термін зазначений виробником.

Зазначення в комерційних пропозиціях кодів УКТ ЗЕД за кожною із запропонованих товарних позицій.

Продукцію виробництва (походження) Російської федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран не допускається. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІ ТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Вимоги Замовника щодо укладання договору

Договори на постачання укладаються лише у редакції Замовників. З типовою формою договору та обов'язковими вимогами до постачальників Ви можете ознайомитись у відповідних розділах на офіційному сайті підприємств: АТ «КЗРК» - <https://www.krruda.dp.ua/tender/>

Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовниками за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

Контактні особи

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень щодо тендеру:

Корнеєв Олександр Миколайович — Начальник департаменту з моніторингу ринку енергетичного обладнання

e-mail: oleksandr.korneev@btsol.com.ua

SKYPE-name: dn290587kan

тел. (056) 717-10-31

Бородовий Олександр Олександрович — Заступник директора з проведення тендерних закупівель устаткування та транспорту

e-mail: oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua

SKYPE-name: dn170287baa

тел. (056) 717-10-32

2. Контактна особа Замовника:


АТ «КЗРК»

Чумаченко Володимир


тел. +380(0564) 442-415

КРЕСЛЕННЯ

Верхние контакты:

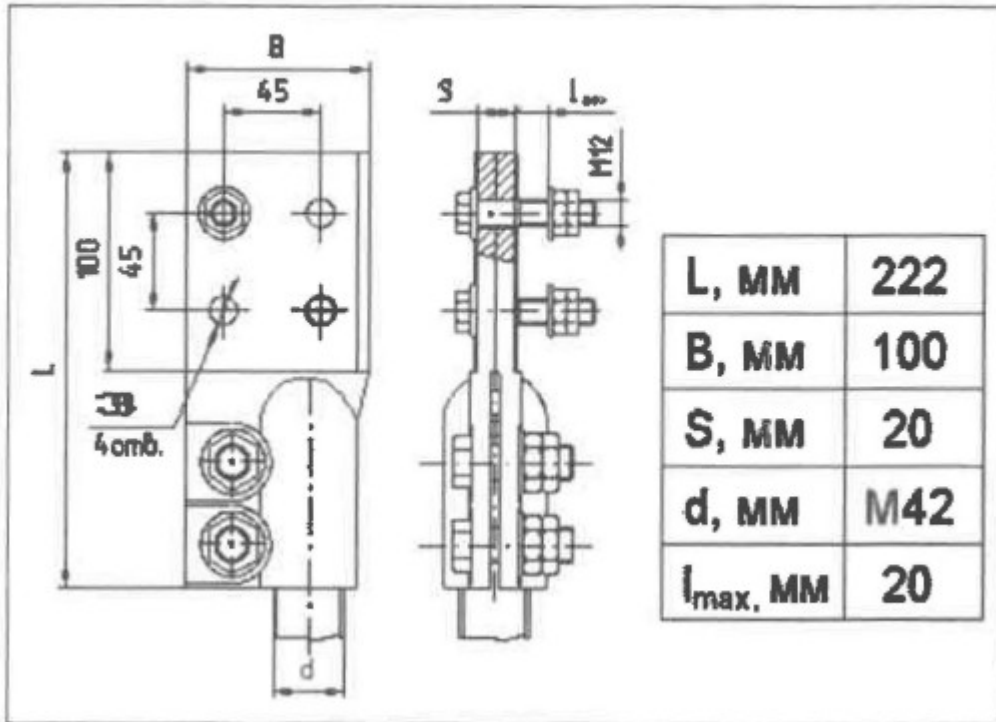

Нижние контакты:

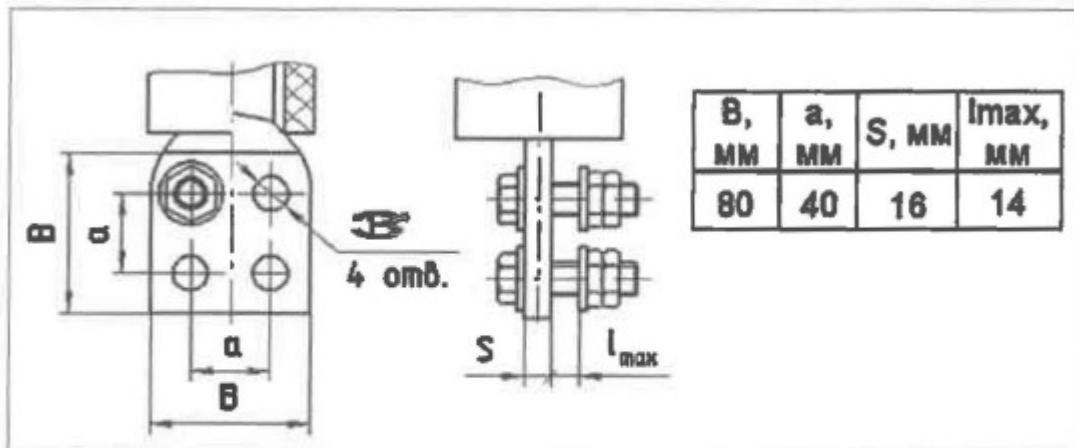


Технические характеристики:

Наименование параметра	Показатель
Класс напряжения, кВ	10
Номинальный ток, А	2000
Масса, кг.	24,8

Высоковольтный ввод ВСТА-10/2000 УХЛ1

Габаритные размеры:

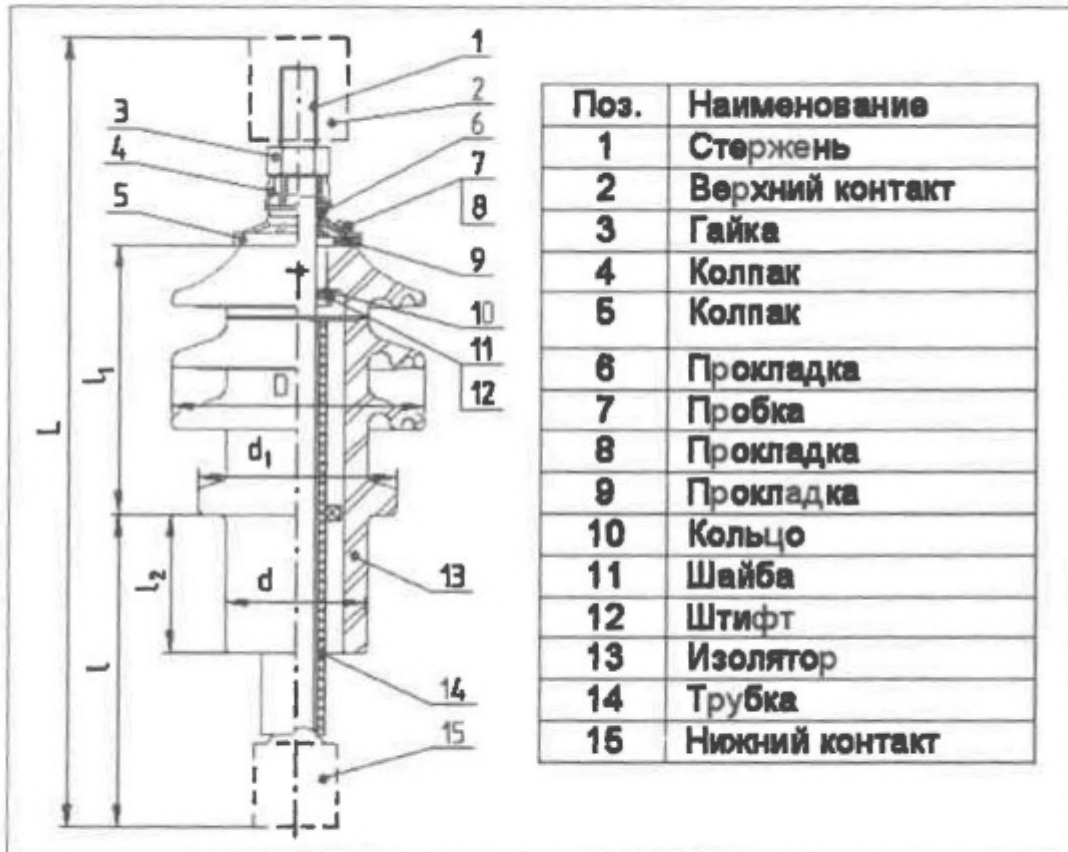

Тип ввода	L, мм	L ₁ , мм	l ₁ , мм	l ₂ , мм	D, мм	d, мм	d ₁ , мм
Трансформаторный ввод ВСТА-10/2000 УХЛ 1	790	270	195	90	185	126	176